

# 重要な お知らせ

## 不完全燃焼防止装置のない 小型湯沸器を ご使用のお客さまへ


すでに不完全燃焼防止装置付きの機器にお取り替えの場合や  
取り外し済みの節は、なにとぞご容赦ください。

### 一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

換気忘れや換気不足、ホコリ詰まりによる不完全燃焼で一酸化炭素中毒をおこし、重症の場合は  
死亡事故につながるおそれがあります。

### 換気をしてください。

小型湯沸器を使用中は必ず、換気扇  
をまわすか、窓を開けてください。  
新鮮な空気が不足すると、不完全燃  
焼をおこすおそれがあります。

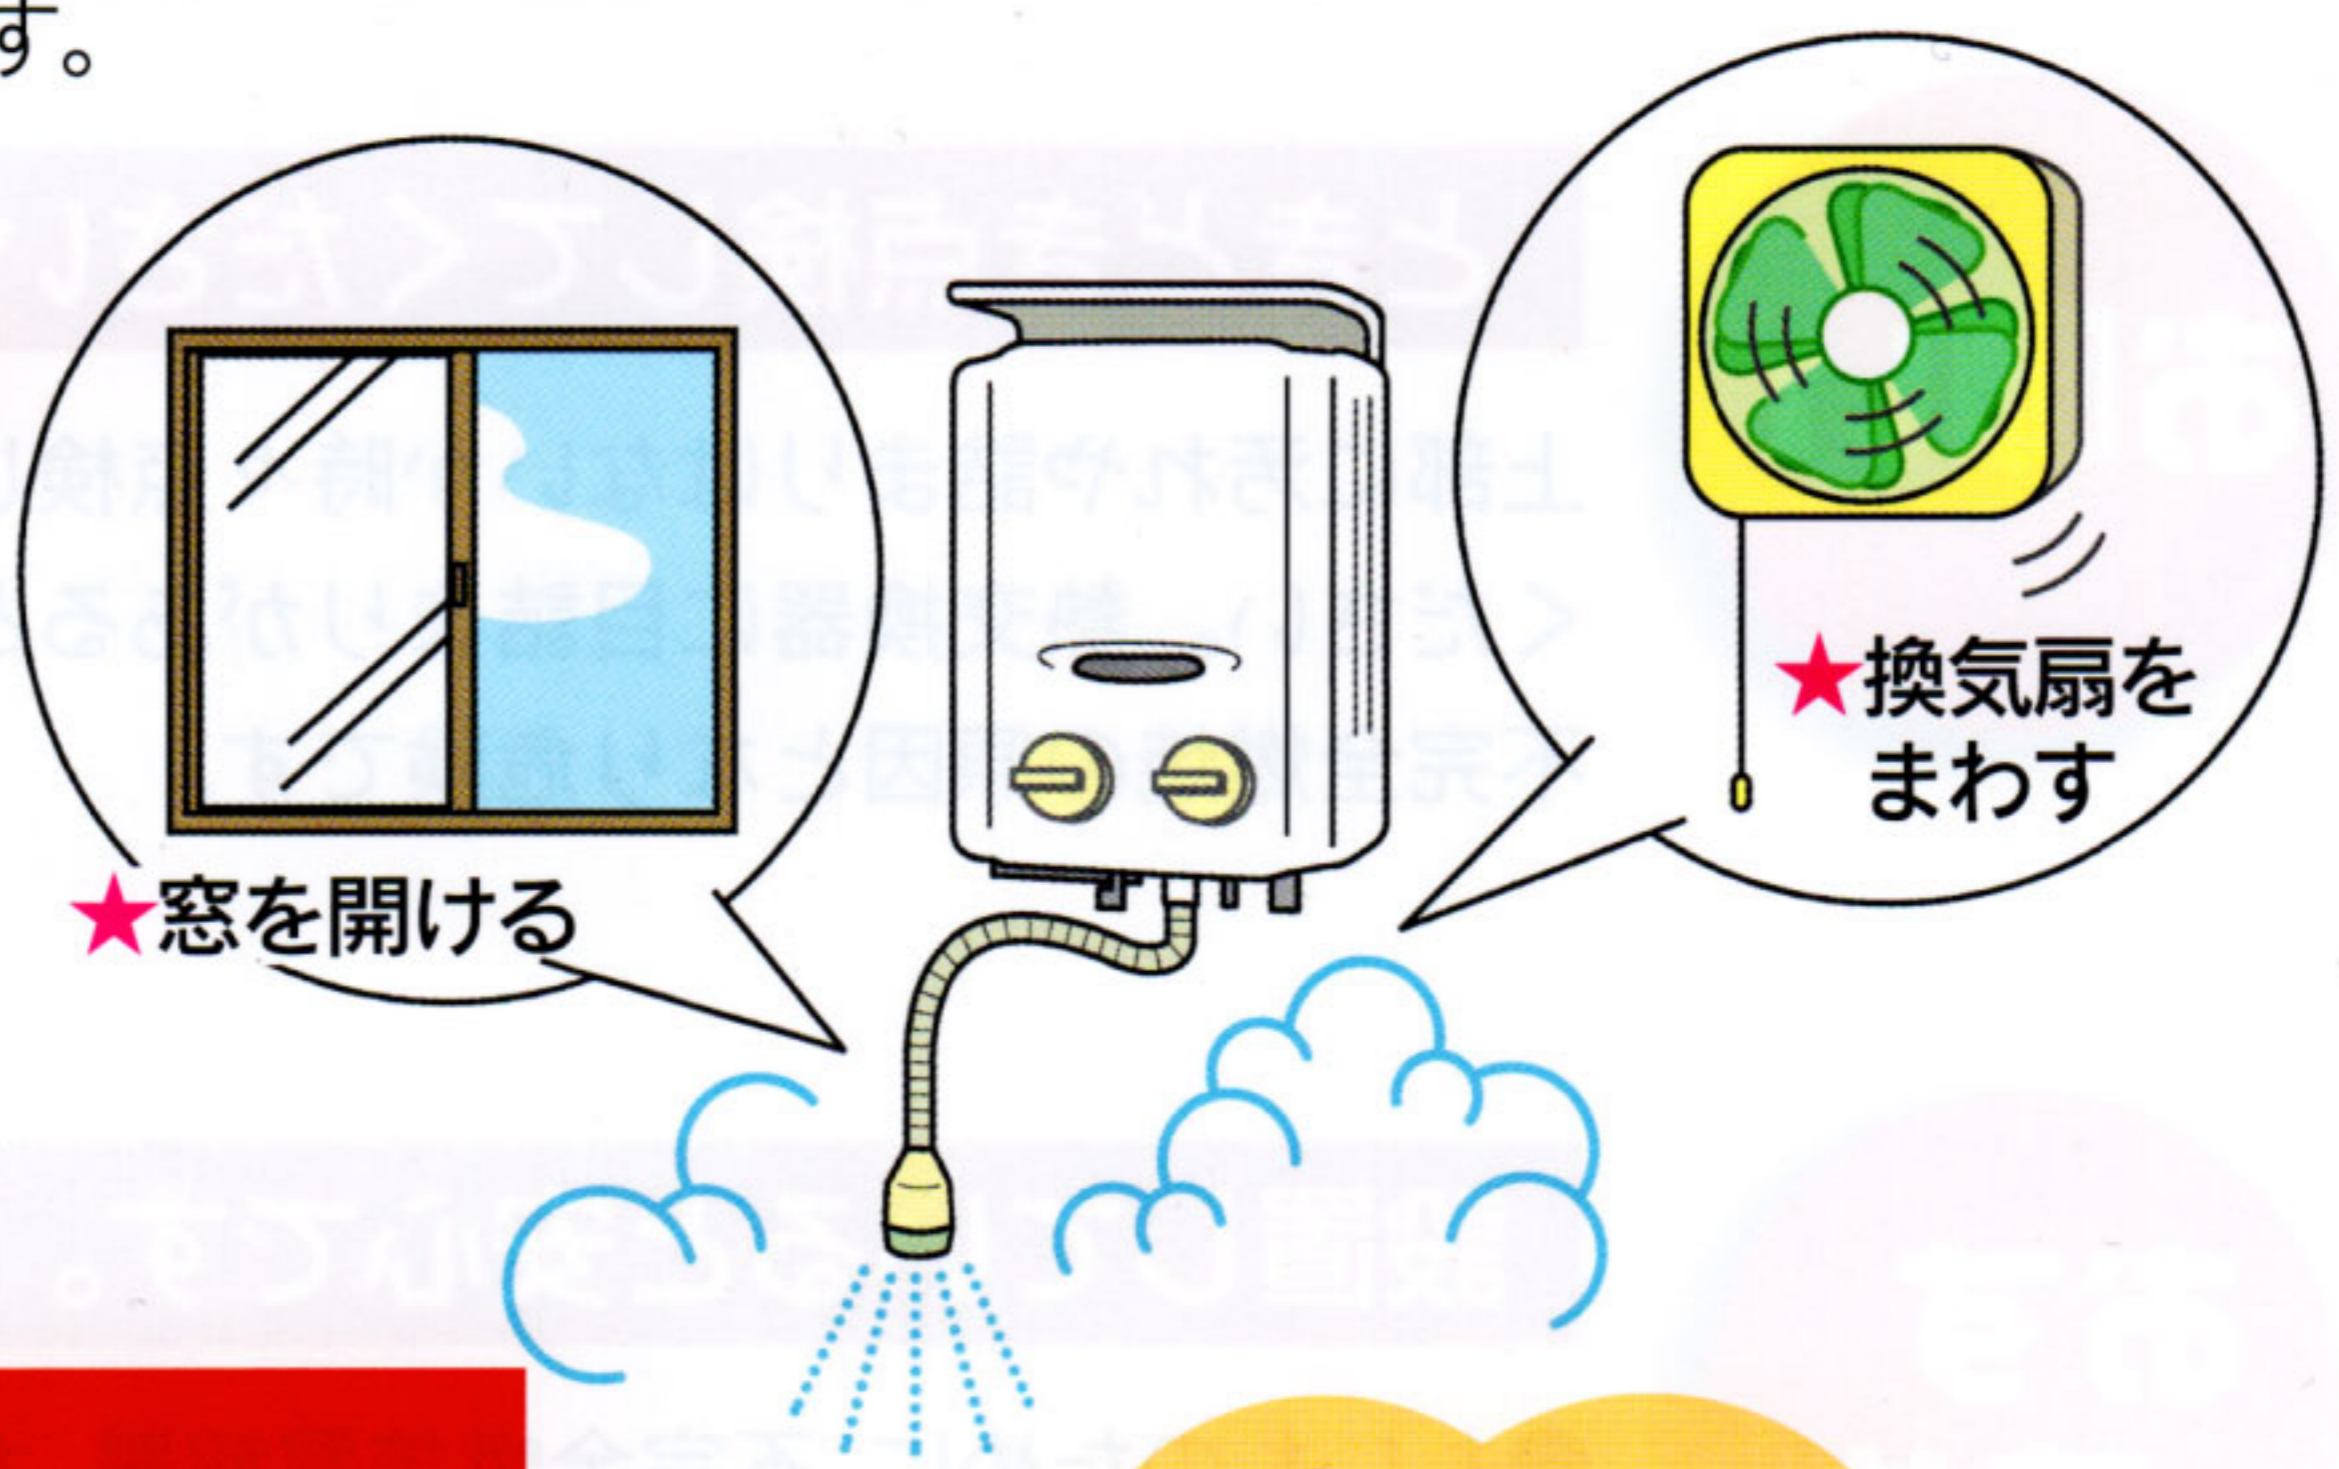

### お取り替えください。

安全な不完全燃焼防止装置付きの機器にお取り替え  
ください。

現在、販売されている小型湯沸器にはすべて不完全  
燃焼防止装置が付いています。

※小型湯沸器には、昭和64年1月1日より不完全燃焼防  
止装置の装着が法律で義務付けられています。

※不完全燃焼防止装置は、換気不足やホコリ詰まりによ  
る不完全燃焼をキャッチし、ガスを自動的にストップ  
します。



●小型湯沸器に関するご相談・お問い合わせは .....


前橋市上泉町172番地の2  
**前橋ガス事業協同組合**  
 TEL 027(260)1141(代)  
 FAX 027(237)3105

(不燃防無開放式ガス瞬間湯沸器・1回/年)

# 危険

## 長時間の連続使用はおやめください。


浴槽や洗濯機への給湯、シャワー、洗髪等による小型湯沸器の長時間の連続使用はおやめください。

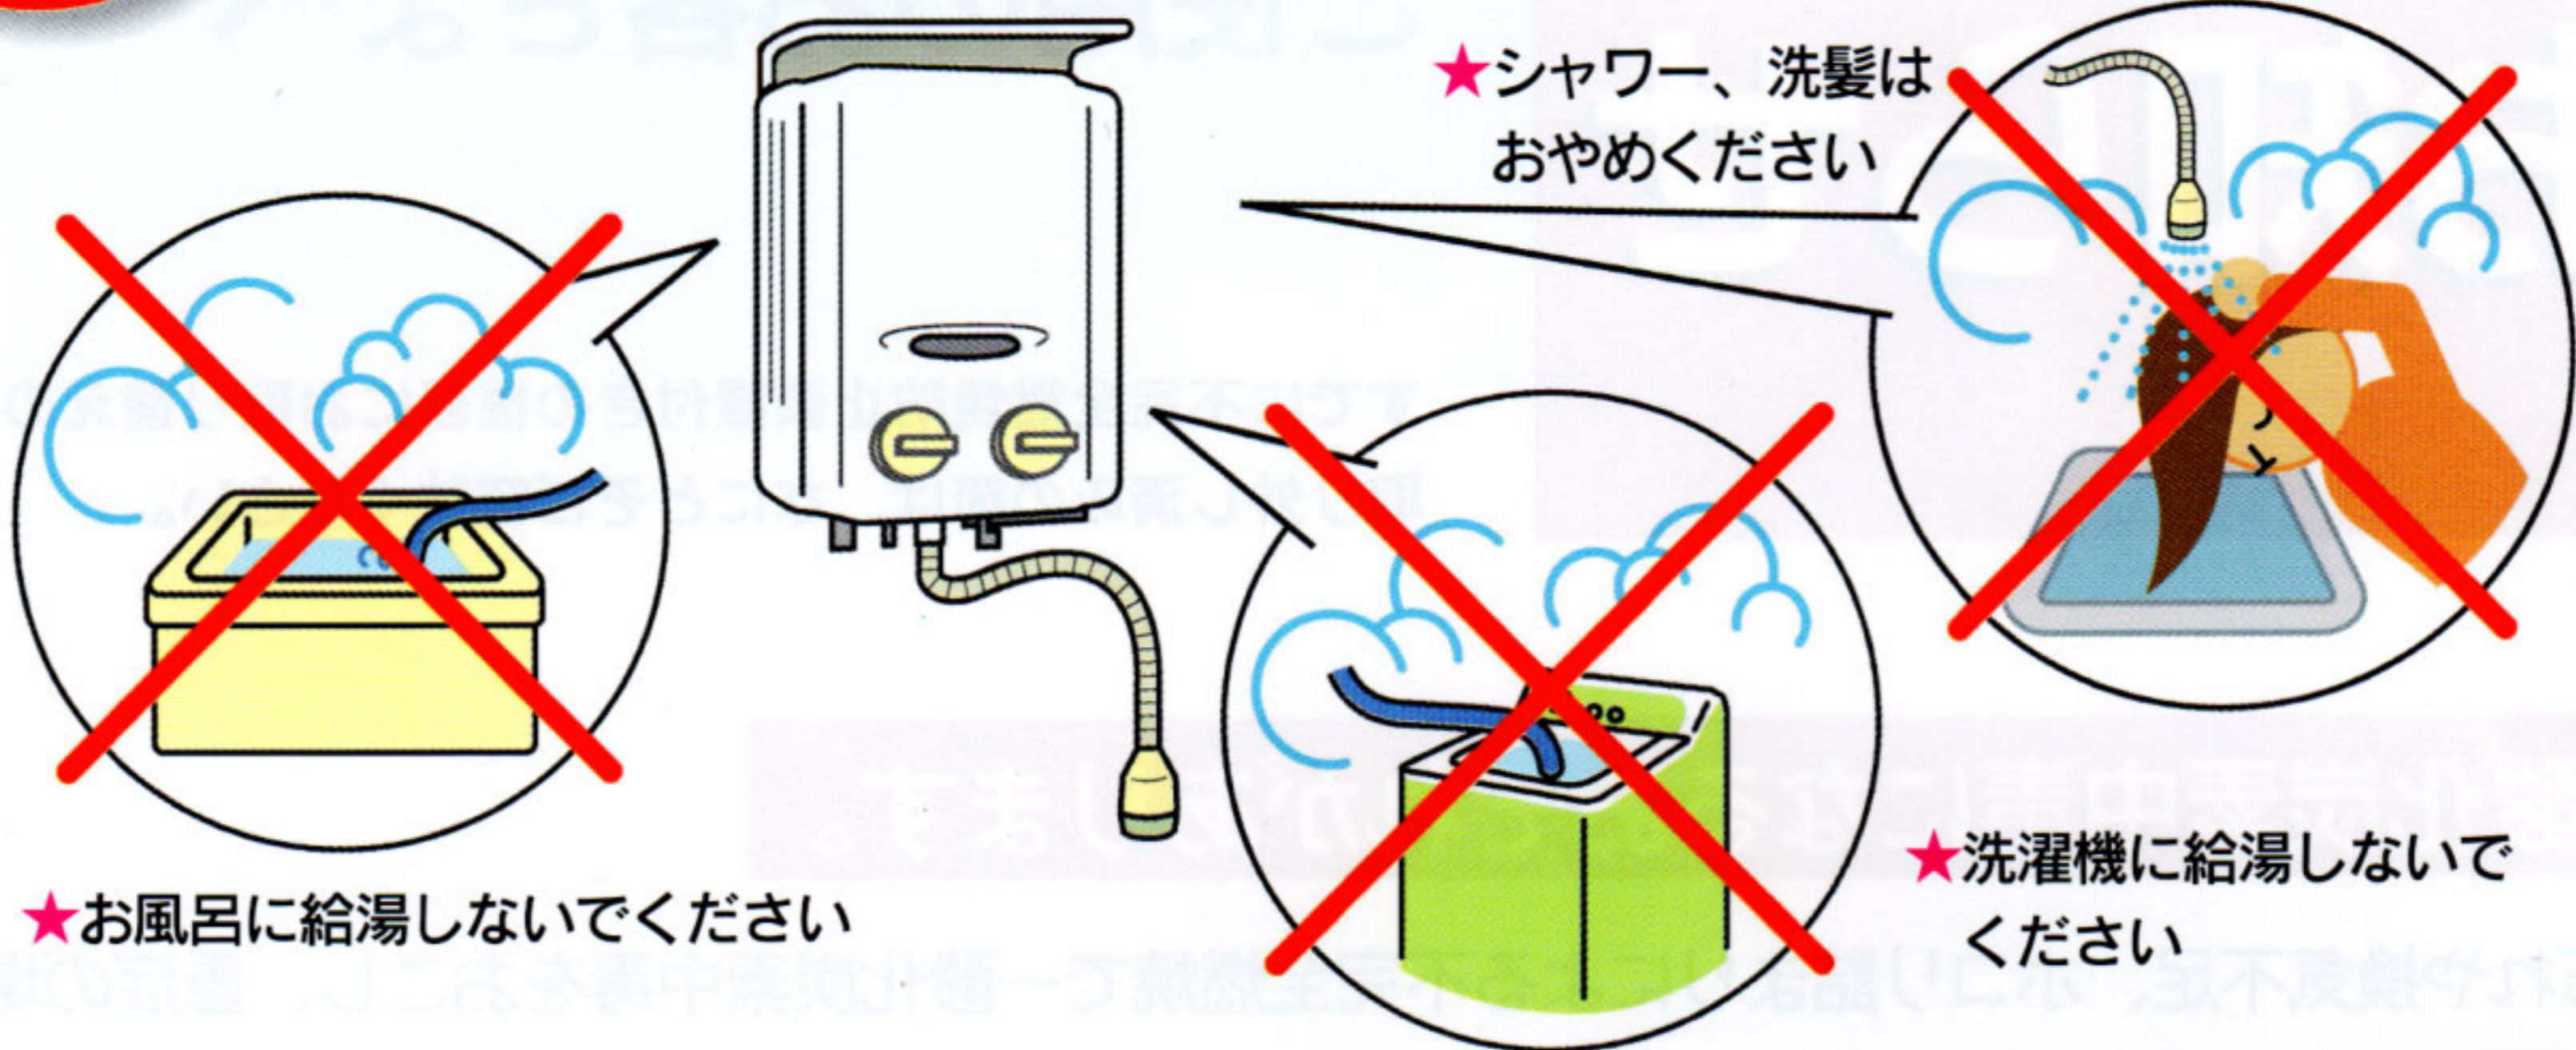

# お願い

## ときどき点検してください。

上部に汚れや詰まりはないか時々点検してください。熱交換器に目詰まりがあると、不完全燃焼の原因となり危険です。

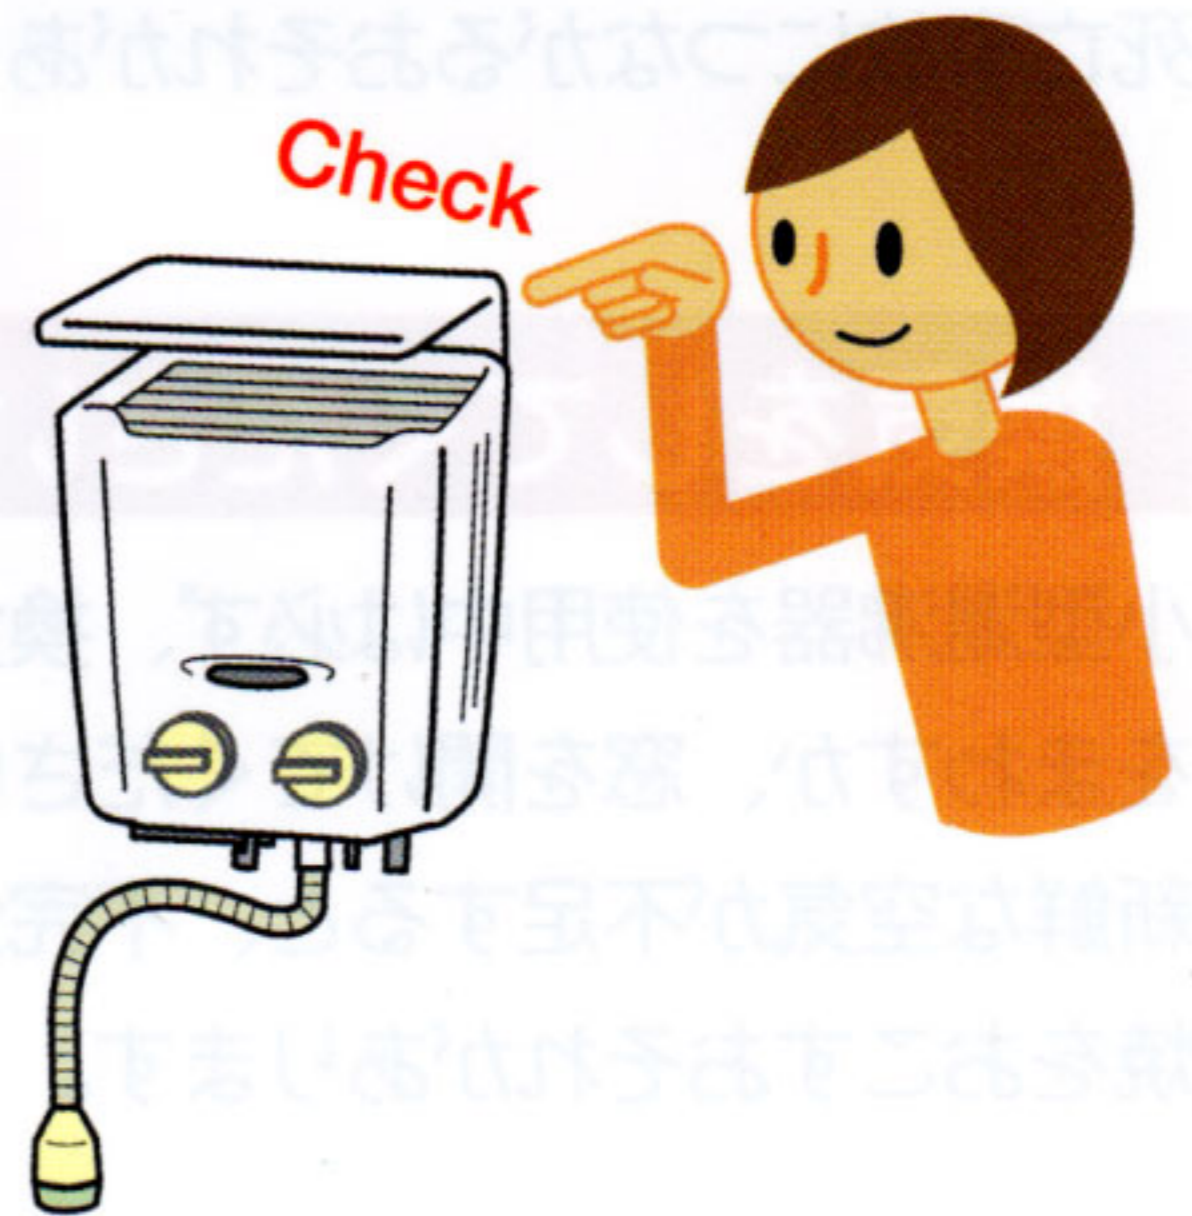

# おすすめ

## 設置していると安心です。

- もしものために、不完全燃焼警報器、ガス漏れ警報器の設置をおすすめします。
- 24時間ガス漏れを見張るガス漏れ警報器に加え、不完全燃焼で発生した一酸化炭素の検知機能、さらに、火災報知機能を備えた“複合型警報器”もあります。
- 有効期間(5年間)が過ぎる前にお取り替えが必要です。ご不明な点がございましたらガス事業者へお問い合わせください。



# こんなに 怖い 一酸化炭素 中毒

- 一酸化炭素は、無色・無臭で感知しにくい気体ですが、毒性は強力です。
- 軽い中毒症状は風邪に似ています。頭痛、吐き気、気分が悪いなどの症状を感じたら、ただちに使用をお止めください。
- 手足がしびれて動けなくなることもあります。
- 重症になると、脳神経細胞を破壊したり、意識不明や死亡に至ることがあります。